4. Instalação

- 4.1. Requisito de hardware e software
- 4.2. Conteúdo do equipamento
- 4.3. Diagrama de conexão

4.1. Requisito de hardware e software

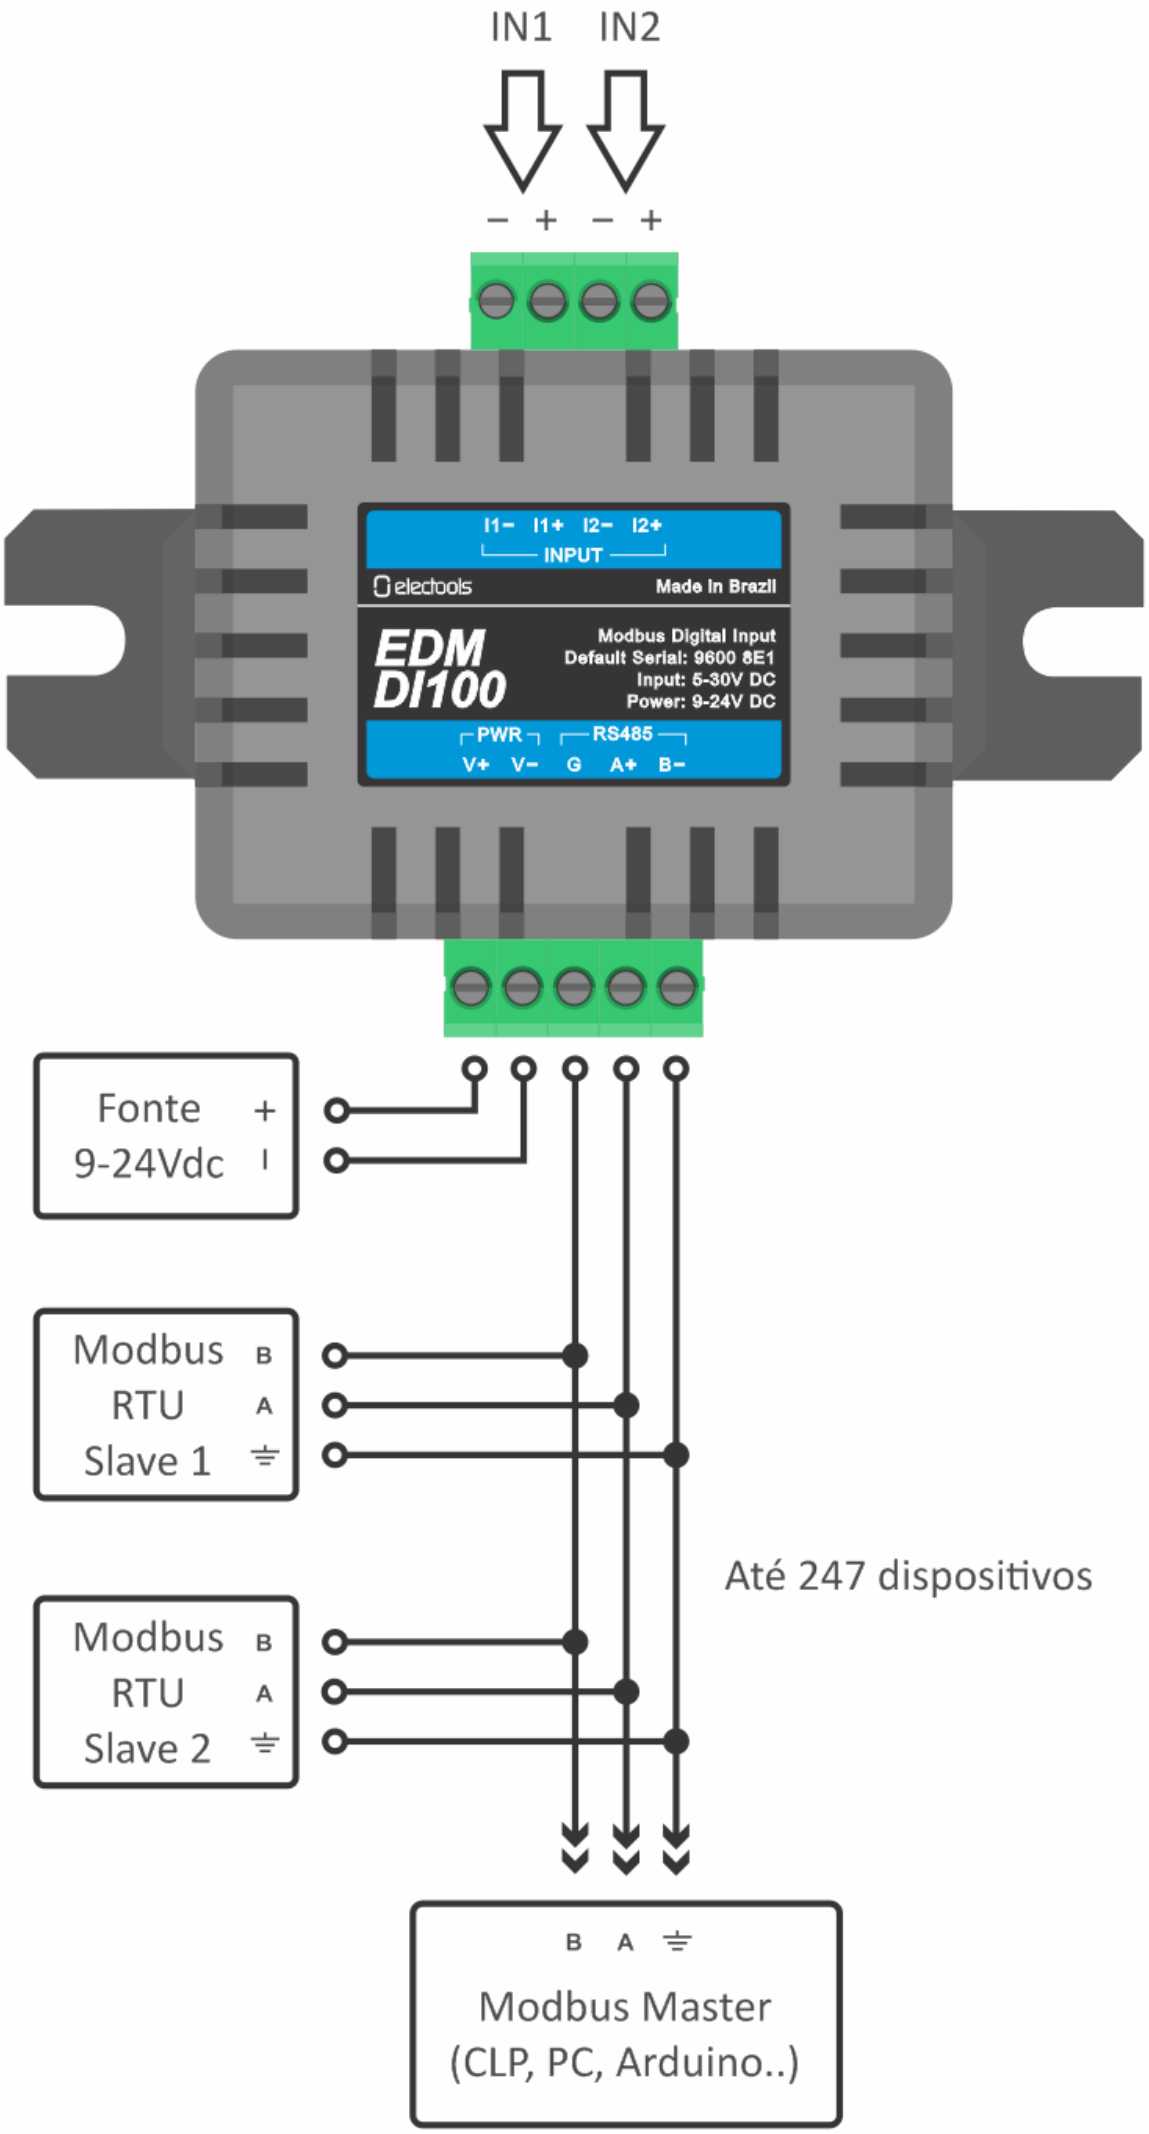
Os requisitos necessários para utilização do dispositivo são:

- Dispositivo Modbus EDM-DI100;
- Fonte de alimentação de 9 a 24Vdc;
- Aplicação Modbus do usuário.

4.2. Conteúdo do equipamento

- 1pç - Dispositivo Modbus EDM-DI100

4.3. Diagrama de conexão


IN1
IN2
− + − +
I1− I1+ I2− I2+
INPUT
electools
Made in Brazil
EDM
DI100
Modbus Digital Input
Default Serial: 9600 8E1
Input: 5-30V DC
Power: 9-24V DC
PWR
RS485
V+ V− G A+ B−
Fonte
9-24Vdc
+
−
Modbus
RTU
Slave 1
B
A
Modbus
RTU
Slave 2
B
A
Até 247 dispositivos
B A
Modbus Master
(CLP, PC, Arduino..)