4. Instalação

- 4.1. Requisito de hardware e software
- 4.2. Conteúdo do equipamento
- 4.3. Diagrama de conexão

4.1. Requisito de hardware e software

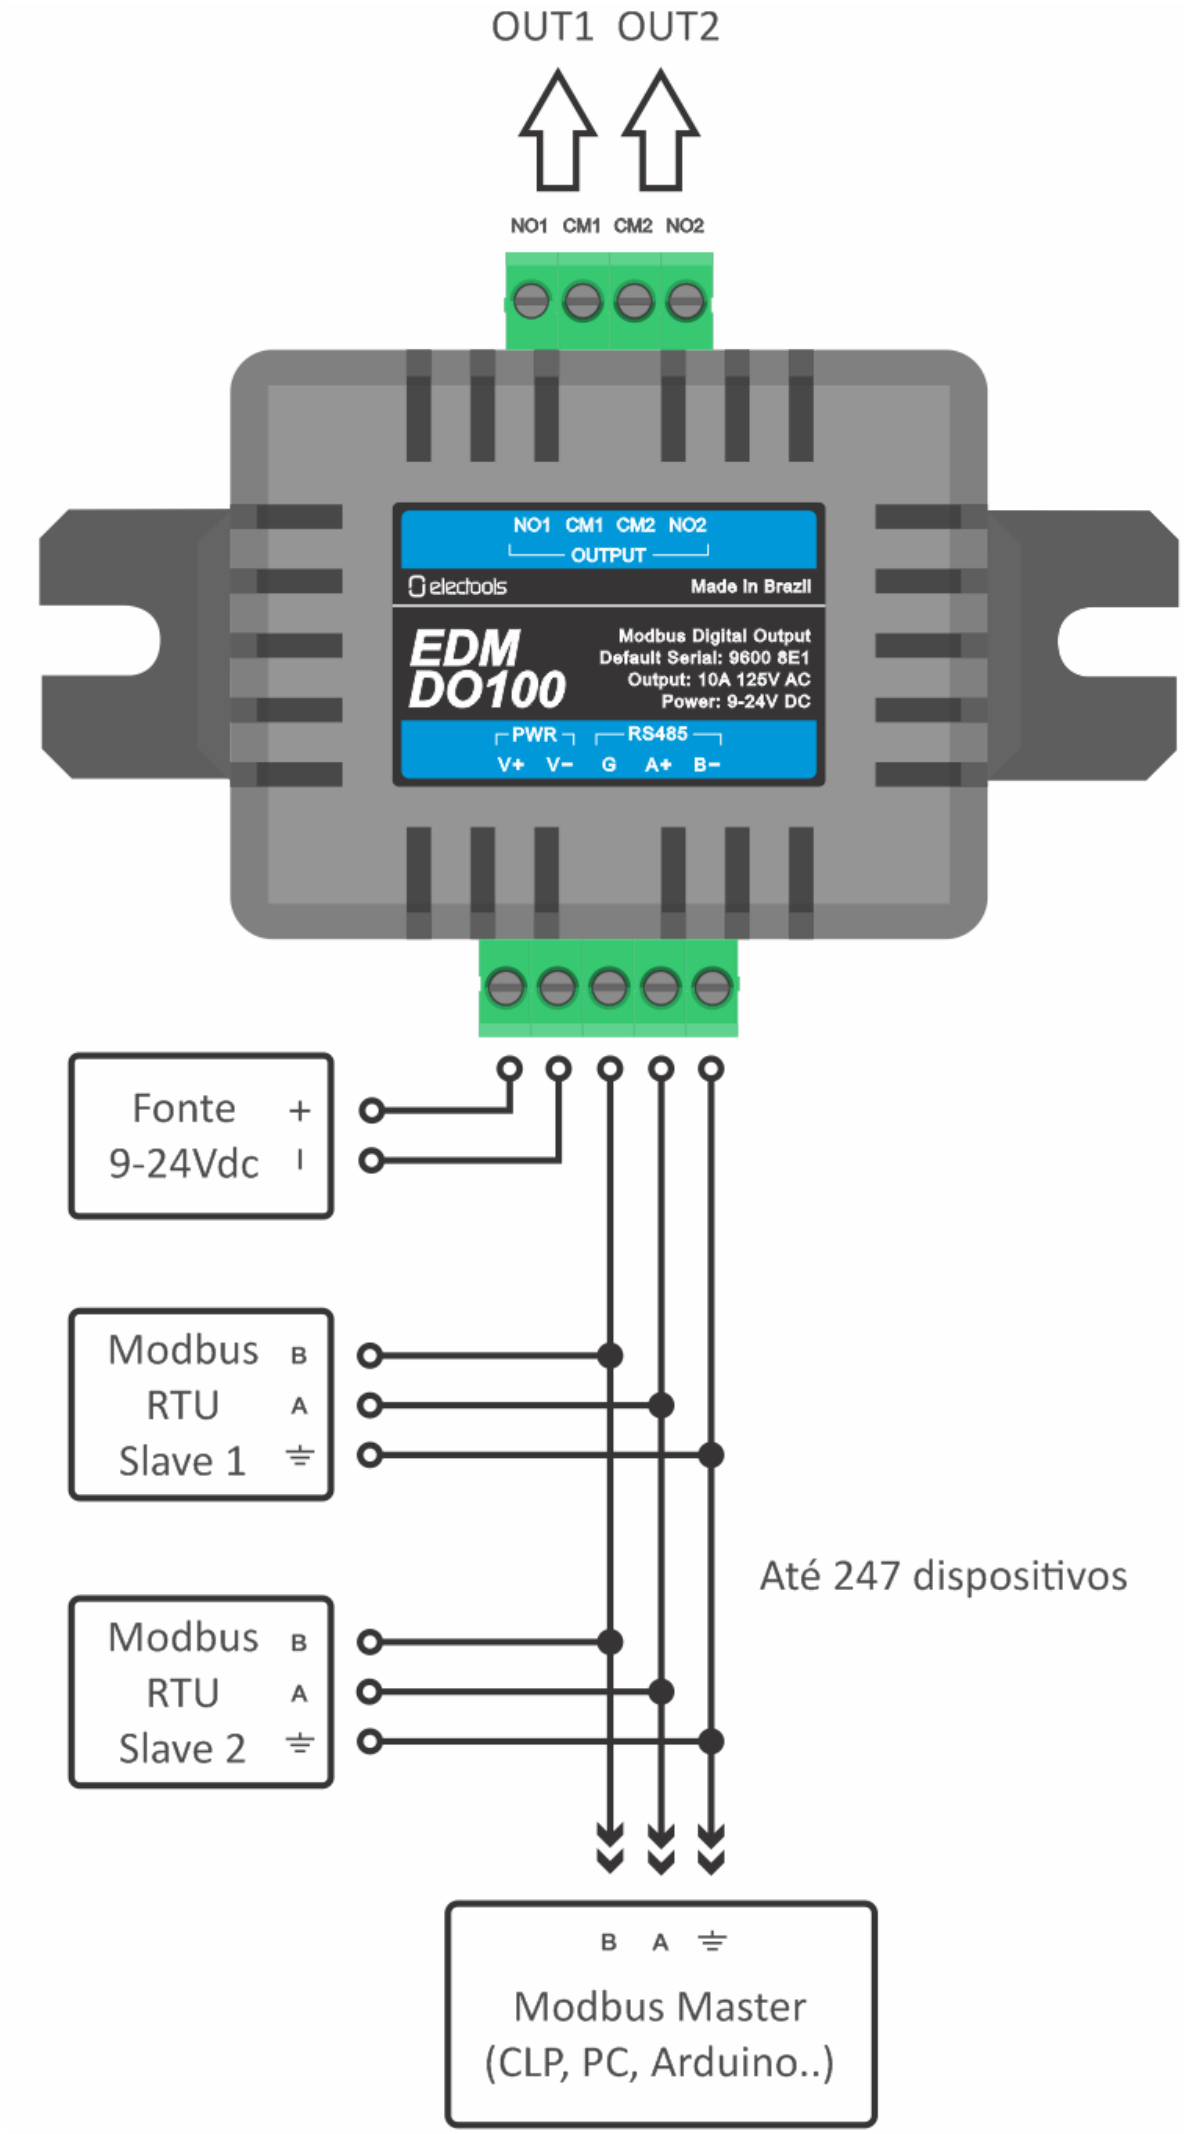
Os requisitos necessários para utilização do dispositivo são:

- Dispositivo Modbus EDM-DO100;
- Fonte de alimentação de 9 a 24Vdc;
- Aplicação Modbus do usuário.

4.2. Conteúdo do equipamento

- 1pç - Dispositivo Modbus EDM-DO100

4.3. Diagrama de conexão


OUT1 OUT2
NO1 CM1 CM2 NO2
NO1 CM1 CM2 NO2
OUTPUT
electools
Made in Brazil
EDM
DO100
Modbus Digital Output
Default Serial: 9600 8E1
Output: 10A 125V AC
Power: 9-24V DC
PWR
RS485
V+ V- G A+ B-
Fonte
9-24Vdc
+
-
Modbus
RTU
Slave 1
B
A
Modbus
RTU
Slave 2
B
A
Até 247 dispositivos
B A
Modbus Master
(CLP, PC, Arduino..)