



## 4.3. Diagrama de conexão

A interface acompanha o resistor de carga de 250 ohms necessário para comunicação com o dispositivo HART®, a conexão é feita através dos ganchos de testes sem necessidade de polarização conforme diagrama abaixo.

### Método 1

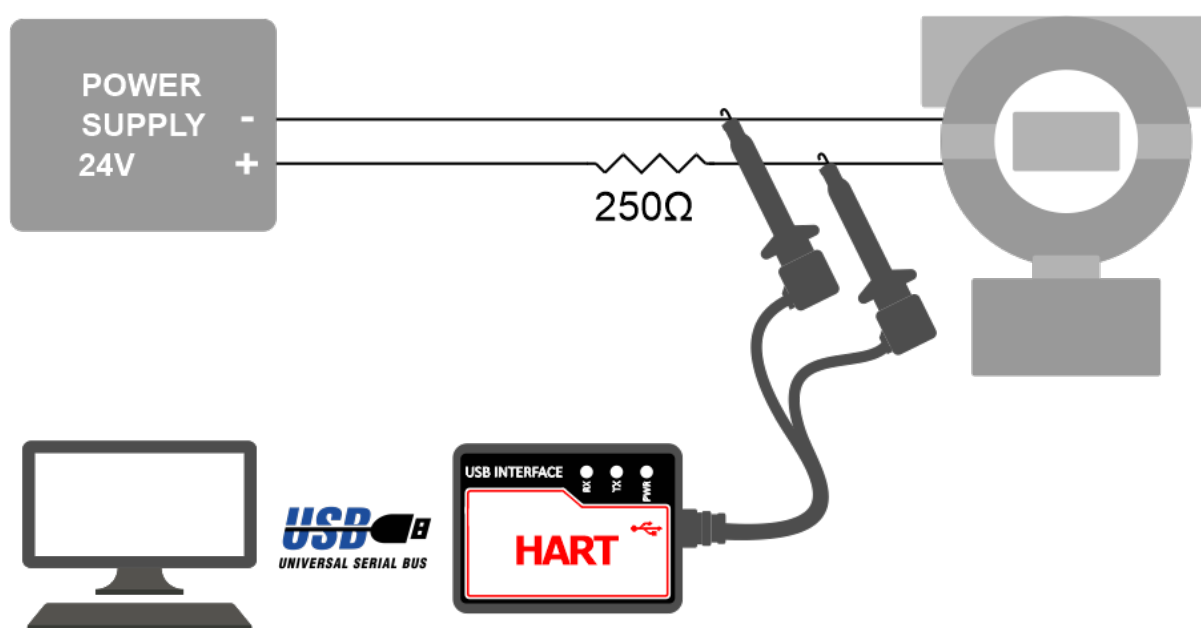

### Método 2

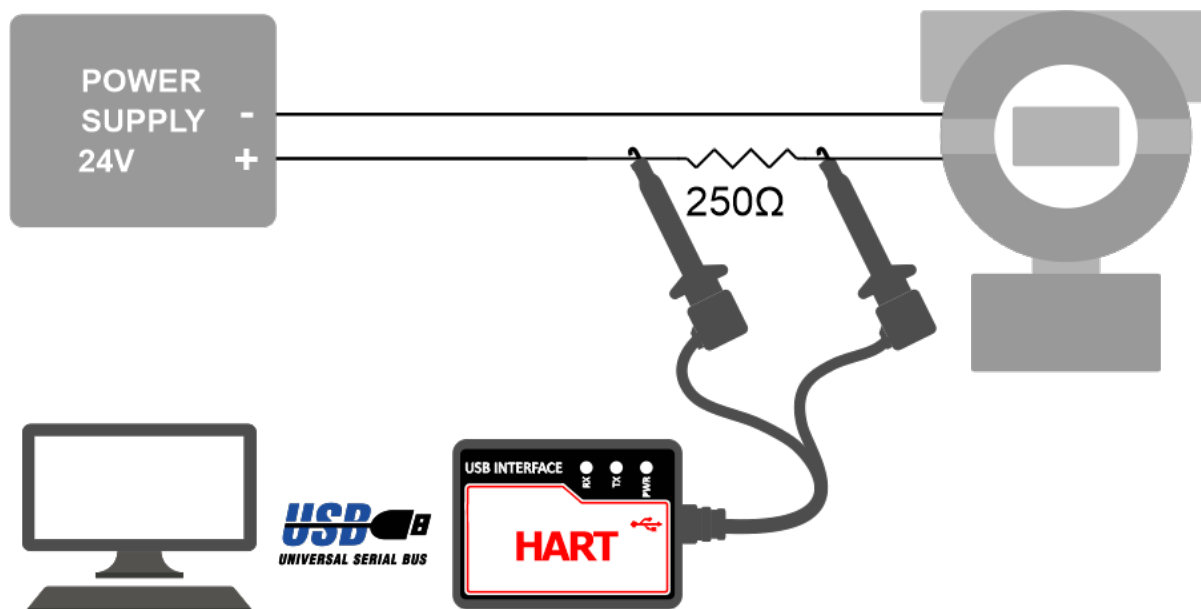

**Atenção!** Não conecte a interface EIC-U2H diretamente na fonte de alimentação, certifique-se da utilização do resistor de 250 ohms.

Revision #3

Created 17 November 2021 23:49:04 by Electools

Updated 5 December 2021 23:38:27 by Electools