

4.3. Diagrama de conexão

A interface acompanha o resistor de carga de 250 ohms necessário para comunicação com o dispositivo HART®, a conexão é feita através dos ganchos de testes sem necessidade de polarização conforme diagrama abaixo.

Método 1

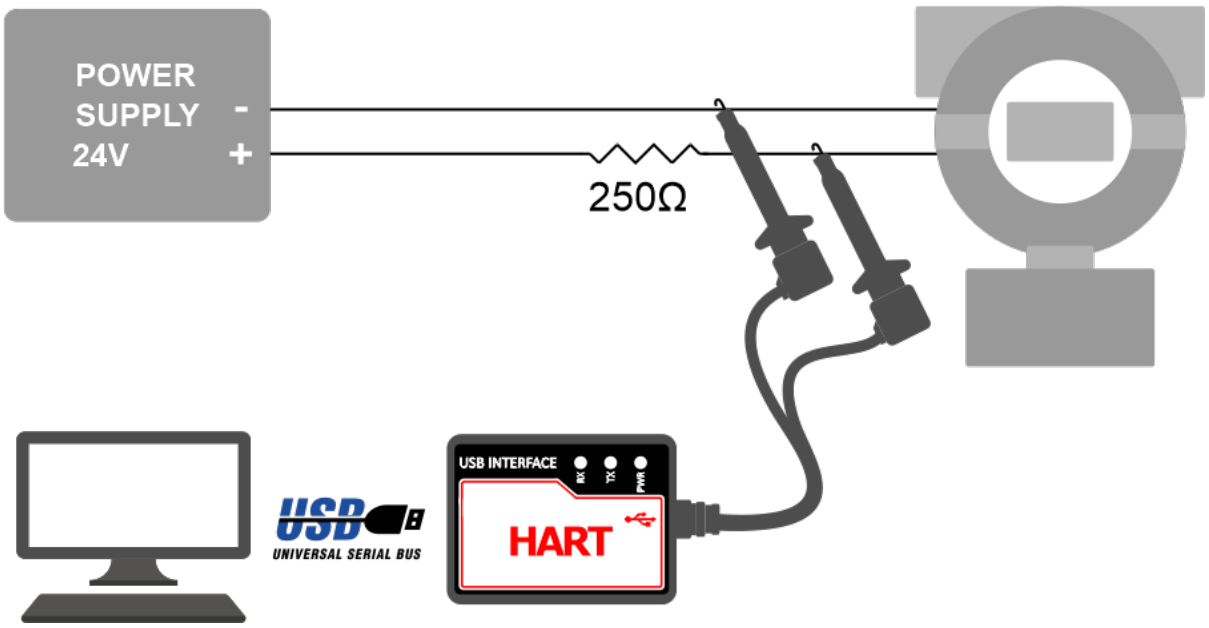

Método 2

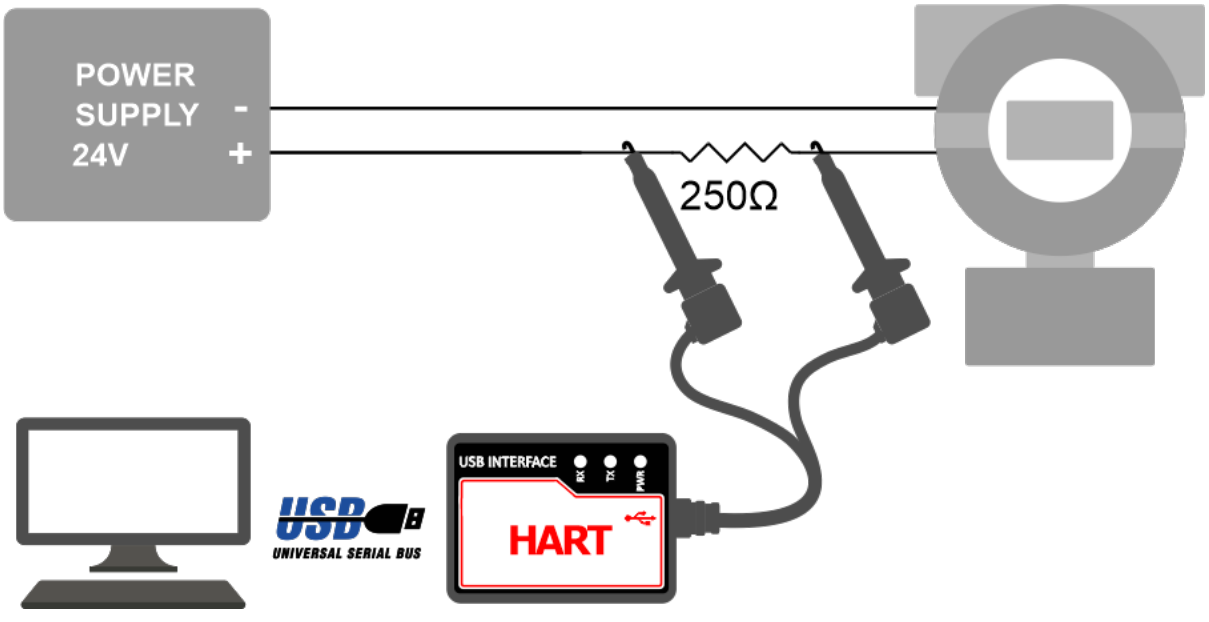

> **Atenção!** Não conecte a interface EIC-U2H diretamente na fonte de alimentação, certifique-se da utilização do resistor de 250 ohms.

Revision #3
Created 18 November 2021 00:49:04 by Electools
Updated 6 December 2021 00:38:27 by Electools